

§9 Technische Vorgaben zur Leistungsreduzierung


Netzgebiet: Tübingen, Ammerbuch Pfäffingen und Poltringen

Schaltung: über Tonfrequenz-Rundsteuerempfänger

Einbauort: vorzugsweise neben dem Einspeisezähler in DIN-Zählerschrank oder gleichwertigem Gehäuse

Dezentrale Anordnung möglich (Rücksprache mit swt)

Tonfrequenz-Rundsteuerempfänger

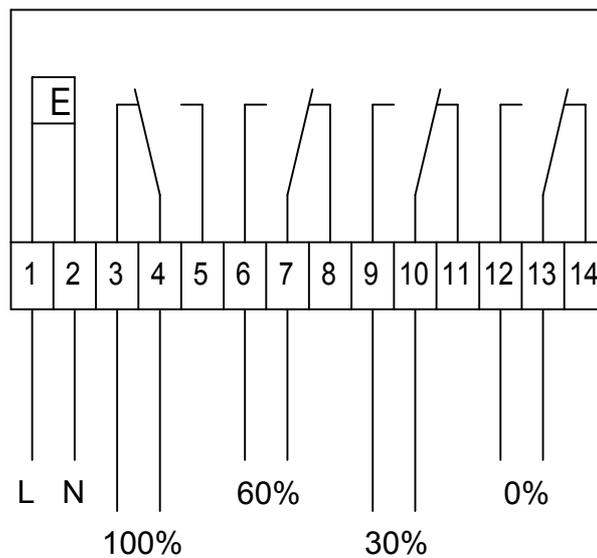

Es ist immer nur die jeweilige Leistungsstufe eingeschaltet.

0% -100% Sschaltung: Wenn obere Schaltung nicht möglich

Tonfrequenz-Rundsteuerempfänger

